


PUNKT DYSTRYBUCYJNY "PD" zabudowa

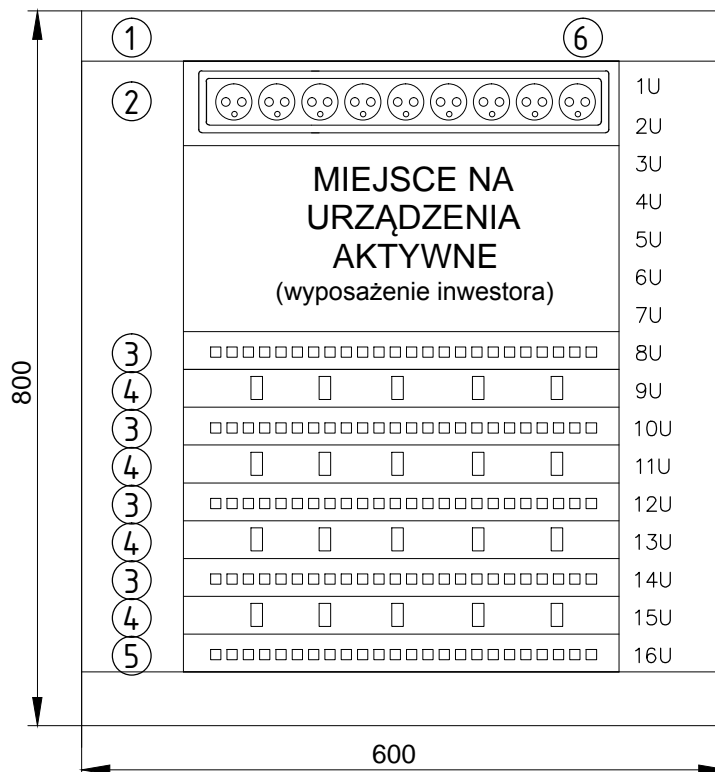

Zestawienie elementów wyposażenia.

1	Szafa serwerowa typu LCS 19" 16U, o wym. (szer. x wys. x głęb.), 600x800x580, nr kat.046208, prod. Legrand	1 szt.
2	Panel zasilający 9x 10A/250V, nr kat. 0465 60, prod. Legrand	1 szt.
3	Panel krosowy 19-calowy UTP 24x RJ45, kat. 6,	4szt.
4	Panel porząd. z wieszakami 1U	4szt.
5	Panel telefoniczny 19-calowy UTP 24x RJ45, kat. 6,	1szt.
6	Zestaw wentylacyjny, nr kat. 0462 88 prod. Legrand	1szt.
7	Kabel krosowy RJ45, UTP kat. 6, PVC dł. 0,5m,	88szt.

UWAGI:

1. Obudowę szafy krosowniczej przyłączyć do przewodu "PE" instalacji elektrycznej.
2. Na rysunku przedstawiono przykładowe rozmieszczenie elementów w szafy krosowniczej. Docelowe rozmieszczenie ustalić z inwestorem przed montażem.
3. Wszystkie przewody oraz gniazda RJ45 na panelach krosowniczych opisać.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O. O. UL. KOMUNALNA 1 37-450 STALOWA WOLA	Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Adres: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO BIUROWY W STALOWEJ WOLI, UL. HUTNICZA 14, DZIAŁKA NR EWID.: 26/10, OBRĘB 6;				
Nazwa rysunku: PUNKT DYSTRYBUCYJNY PD - ZABUDOWA				
PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 10
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94 spec. sieci i instal. elektryczne		05/2016	Skala:
Sprawdził: mgr inż. Marek Watras	PDK/0240/POOE/12 spec. sieci i instal. elektryczne		05/2016	