


Tablica TK-I

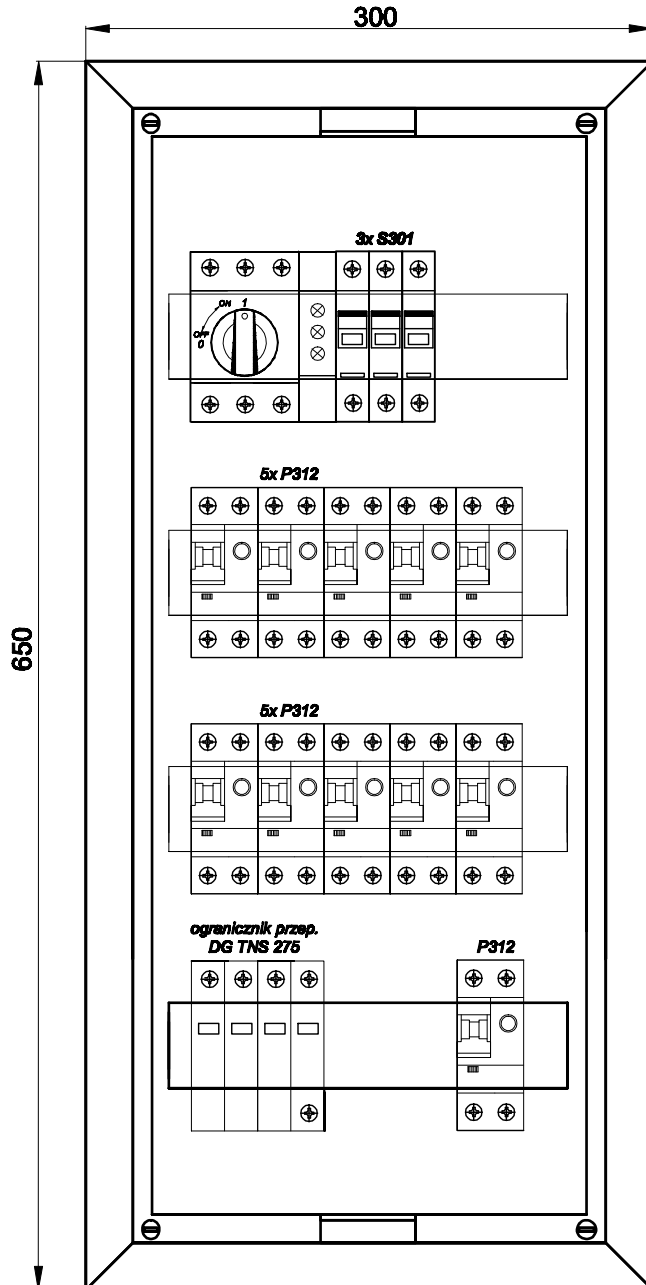

UWAGI:

1. Jako tablicę TK-I wykorzystać rozdzielnicę wnekową serii FW Media typu FW41US1 4x12, prod. Hager
2. Tablicę montować w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy TB-I.
3. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
4. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY UL. KOMUNALNA 1 37-450 STALOWA WOLA		Obiekt: PRZEBUDOWA KLIMATYZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
		Adres: UL. KOMUNALNA 1 37 - 450 STALOWA WOLA DZIAŁKA NR EWID. 91/6		
Nazwa rysunku: ZABUDOWA TABLICY TK-I				
PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys:
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94		11/2012	13
Rysował: mgr inż. Marek Watras			11/2012	Skala:
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/0074/POOE/05		11/2012	