


# Tablica TO-4

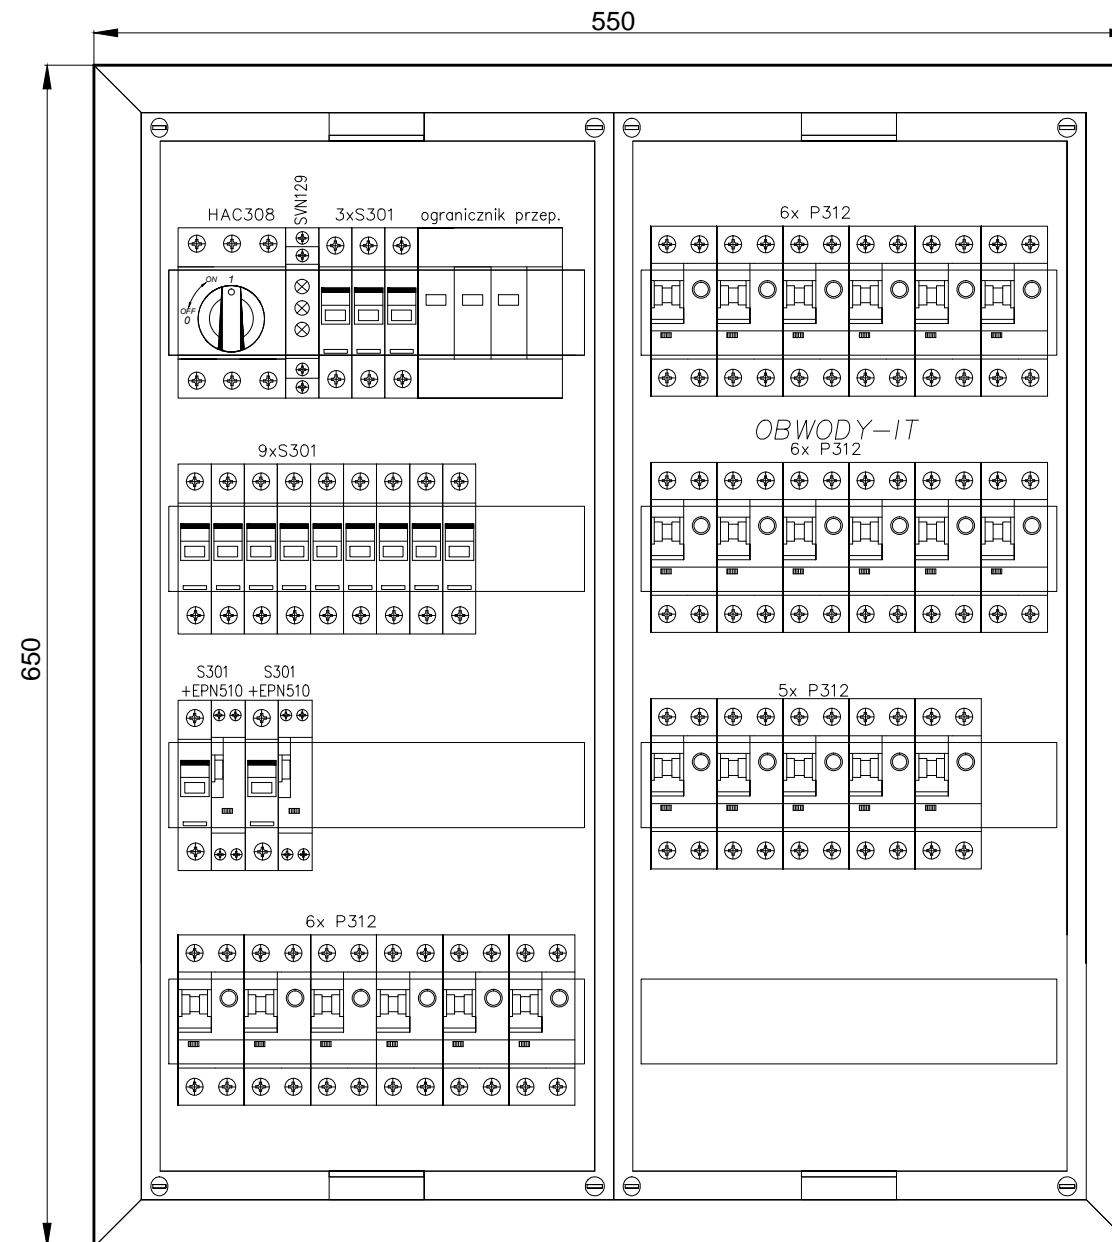

## UWAGI:

1. Jako tablicę TO-4 wykorzystać rozdzielnicę wnątkową serii FW Media typu FW42US1 8x12mod, prod. Hager.
2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor: <b>MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O. O.</b> UL. KOMUNALNA 1 37-450 STALOWA WOLA		Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Adres: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO BIUROWY W STALOWEJ WOLI, UL. HUTNICZA 14, DZIAŁKA NR EWID.: 26/10, OBREB 6;		
Nazwa rysunku: <b>ZABUDOWA TABLICY TO-4</b>				
<b>PROJEKTANCI</b>	<b>NR UPRAWN.</b>	<b>PODPIS</b>	<b>DATA</b>	Nr rys.: <b>8</b>
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94 spec. sieci i instal. elektryczne		05/2016	Skala:
Sprawdził: mgr inż. Marek Watras	PDK/0240/POOE/12 spec. sieci i instal. elektryczne		05/2016	